

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 533 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
№ 253 городского округа Самара в лице заведующего Коротких В.В.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича № 533 от 25.03.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. 30.04.2021 г., проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Сафоновым Александром Михайловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ детский сад № 253 г.о. Самара по адресу: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 84
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующим МБДОУ детский сад № 253 г.о. Самара Манукян О.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ширина эвакуационных выходов из помещений группы (2 этаж левое крыло) менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел (фактически – 0.9 м.)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не	01.10.2021	

		менее 1,2 м.		
2	Ширина эвакуационных выходов из помещений группы (2 этаж правое крыло) менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел (фактически – 0.9 м.)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1.2 м.	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции;*
- иные граждане.*


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области –
государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору капитан внутренней службы А.М. Сафонов

« 30 » апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

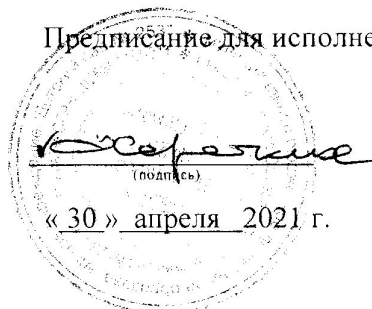

Заведующий МБДОУ детский сад № 253 г.о. Самара
Коротких В.В.

(должность, фамилия, инициалы)